

Dr. Jenny y Cía
68
-147
Cutorio
Quito, 26 de Junio de 2016

SEÑOR.

LOJANO LOJANO JUAN PABLO
SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA MUJER
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE QUITO
Presente: -

Yo, Jenny Teresa Guilcapi Valdivieso con numero de cedula 172473774- 5 Gerente General y Representante Legal de la compañía TOKYOINTER TOKYO INTERNACIONAL CIA LTDA, a petición verbal del señor Cando Noboa Milton Wilfrido con numero de cedula 170292661-7, me dirijo a Ud. de la manera más cordial y comedida para informar que la cubierta metálica es construida por parte de la compañía y con fondos propios.

La misma que fue construida exclusivamente para permisos municipales y requerida por el cuerpo de bomberos dado a que existe instalaciones de dos bombonas de gas industrial, con la finalidad de prevenir la manipulación de terceros.

Por lo cual adjunto fotografías de la aprobación de los permisos por parte del cuerpo de bomberos.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, el interesado puede hacer uso de la presente para los fines consiguientes.

Atentamente:

東
TOKYOINTER
TOKYO INTERNACIONAL CIA LTDA.

GERENTE GENERAL


Jenny Teresa Guilcapi Valdivieso

Matriz: Av. Solanda Oe 3-245 y José Argudo
Sucursal 1: José Abarcas Oe 4-149 y José María Alenán
Sucursal 2: Luis Chipantiza S26 y Geovanny Benítez
Telf. 5158229. 5150508. 2734391. CcB. 0993561701
E-mail: tokiointernacional2011@hotmail.com
QUITO - ECUADOR



22 - Veinte y dos


9/11/81 - 13:15 - 13:45

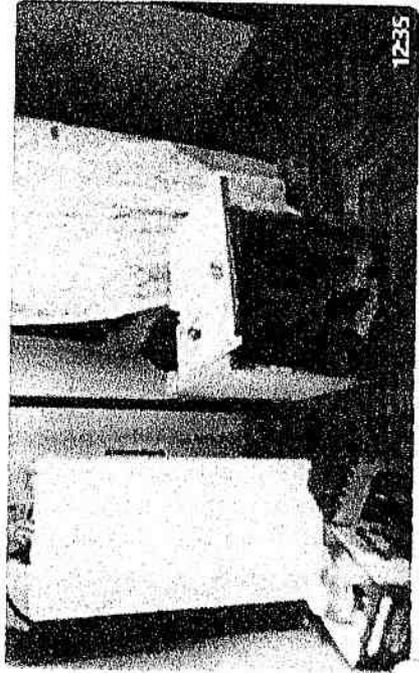



1235




1235

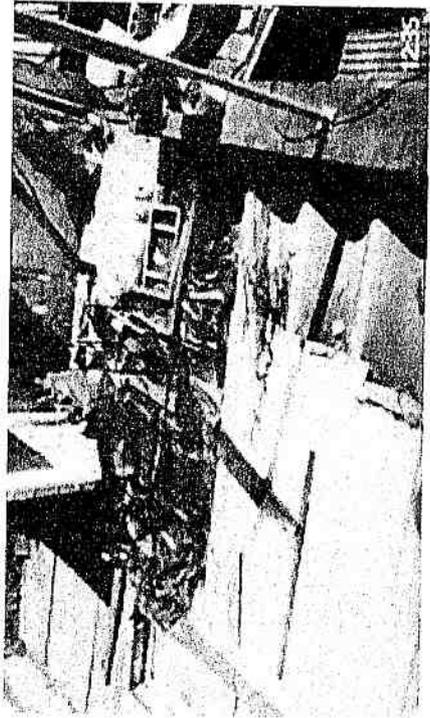

1235

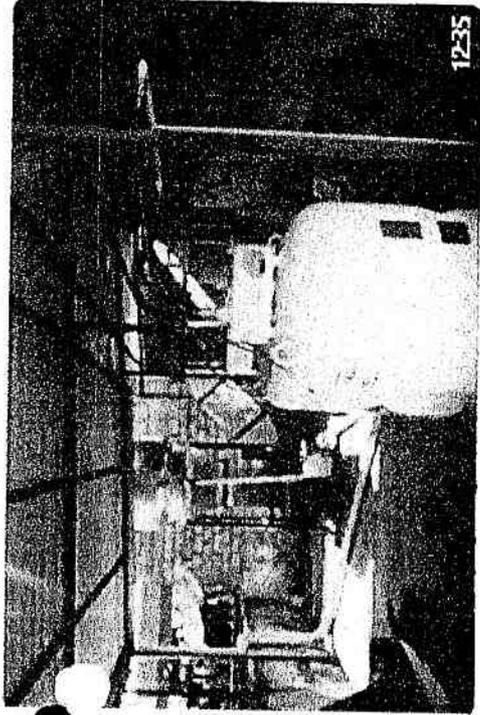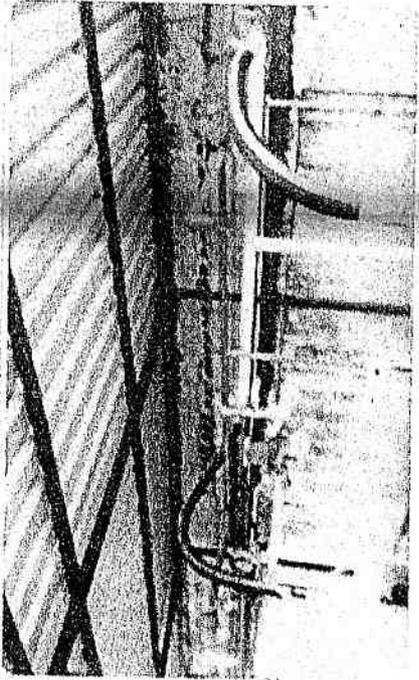

1235



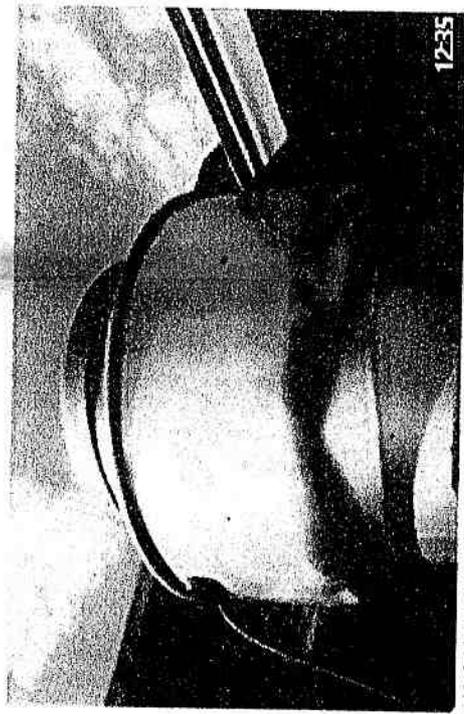


1235



23 - Ceinte y tres

- 16 - 18
2021

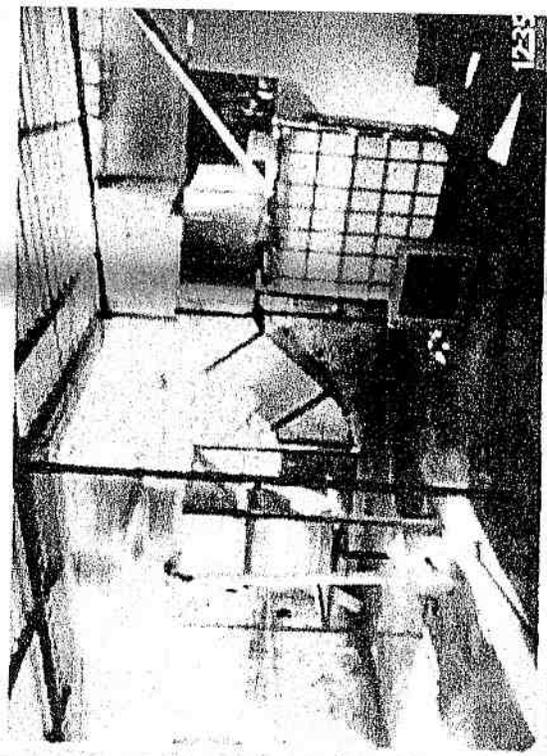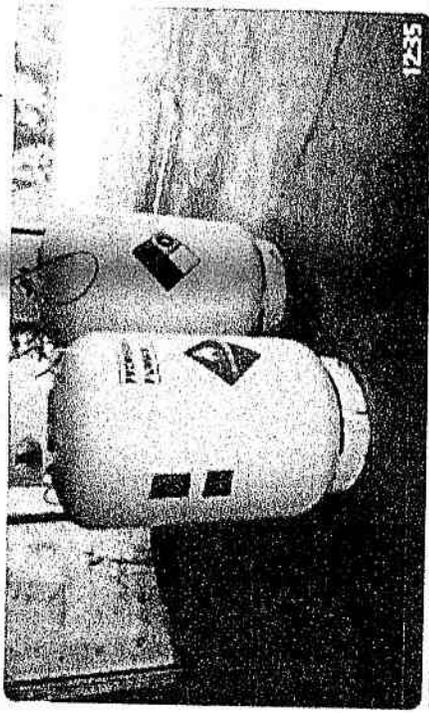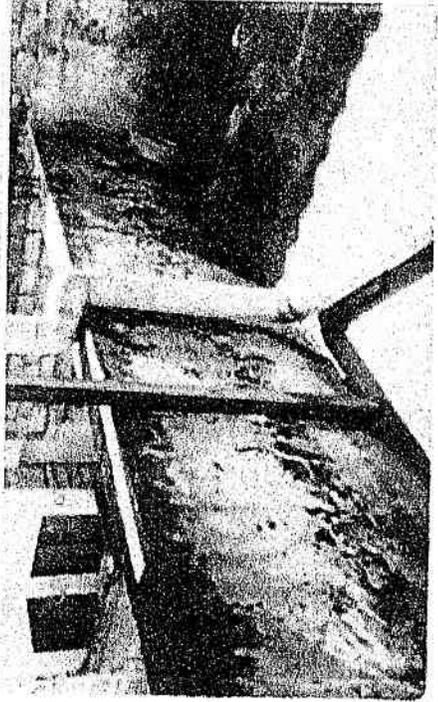

39



No. 000125-AT-DGC-CBDMQ-2017

A fecha de la inspección realizada por el Inspector Técnico RAMIREZ ESTRADA RICARDO GABRIEL, el día 23 de Febrero del 2017, a la instalación del Sistema de Gas Centralizado del Proyecto RESTAURANT TOKIO INTERNACIONAL, ubicado en: SALVADOR BRAVO OE3-260 y S/N con N° de Predio 101702, para la instalación de 2.00 tanque/s de 0.5, 0.5 metros cúbicos, ubicado en TERRAZA (Nivel +4.60, +4.60), y habiéndose comprobado el cumplimiento de las medidas de prevención de incendios, se extiende el siguiente:

CERTIFICADO DEFINITIVO DE GAS CENTRALIZADO

Código de verificación: DGC6183674



INSPECTOR TÉCNICO CB-DMQ

Nota:

- La responsabilidad de mantener los sistemas de prevención contra incendios en las condiciones que se constató, será única y exclusiva del (los) propietario (s) de la edificación donde se encuentra instalado el Sistema de Prevención de Incendios.
- Las modificaciones realizadas en el sistema de prevención de incendios que no hayan sido notificadas al CB-DMQ anulan el Certificado Definitivo emitido.



25 - Veinte y cinco

187
dibujados
72



No. 00062-AT-FGLP-CBDMQ-2016

A fecha de la revisión realizada por el Inspector Técnico TACO TERCERO JORGE HUMBERTO, a la documentación habilitante previo a la instalación del Sistema de Gas Centralizado del Proyecto RESTAURANT TOKIO INTERNACIONAL ubicado en: SALVADOR BRAVO OE3-260 y S/N con N° de Predio 101702, para la instalación de 2.00 tanque/s de 0.5 metros cúbicos ubicado en TERRAZA (Nivel N+4.60), y habiéndose comprobado el cumplimiento de las medidas de prevención de incendios, se extiende el siguiente:

PERMISO DE FACTIBILIDAD DE GAS CENTRALIZADO

Código de verificación: FGLP449745

Fecha de emisión: 2016-09-23



Nota:

- La responsabilidad de instalar los sistemas de prevención contra incendios en las condiciones que se aprobaron, será única y exclusiva del (los) instalador (es) del Sistema de Prevención de Incendios.
- Las modificaciones realizadas en el sistema de prevención de incendios que no hayan sido notificadas al CB-DMQ anulan el Permiso de Factibilidad emitido.



27 Weight y Date

28/10/2015

WATER CAP 250 PSI AT 125
 INDMIT 20 °F AT 250
 S/N U-48568
 YEAR 2015
 WATER CAP 120 GALS
 SHELL THK 0.205 LENGTH 5.6" O.D. 5.6"
 HEAD THK 0.205 HEAD PR HEAD PR 100 PSI
 SHELL MAT SPECIF SA-45 HEAD MAT SPECIF
 PRESS 102 lbf LOSSA ST 135

THIS EQUIPMENT NO DEBE CONTENER OY PRODUCTOS
 DE FUMIGACION QUE PUEDAN EXCEDER LOS NIVELES

| | | | |
|---------|---------|----------------------|--------------------|
| PAIS | MEXICO | EMBARSE | USA-ILP |
| TIPO | ASTRUCO | TIPO DE TANQUE | ESTACIONARIO |
| COMPA | ANGUSA | N.º DEL TANQUE | U-48568 |
| PRISION | 172 | PRISION DE PRUBA | 2.2 MPa |
| PURA | 51.6 | | |
| TIPO | SA-45 | ESPEOR DEL CUERPO | 5.20 mm |
| | SA-45 | ESPEOR DE LAS AREZAS | 5.20 mm |
| | | VOLUMEN | 4.5 m ³ |
| | | CAUDAL | |
| | | VELOCIDAD | |
| | | TIPO DE | MIS-OTI |





28 - Verano y osas

ANEXO FOTOGRÁFICO

PROYECTO: "RESTAURANT TOKIO INTERNACIONAL"

ZONA DE LOS TANQUES

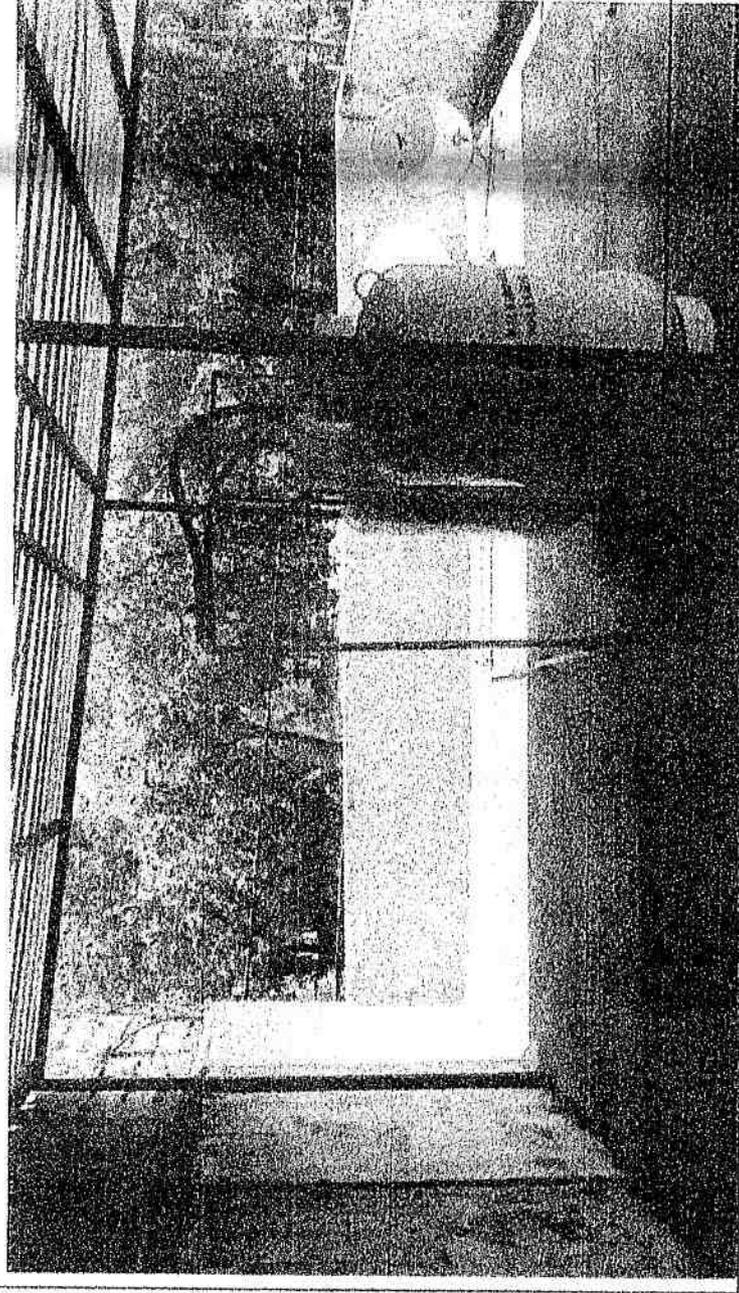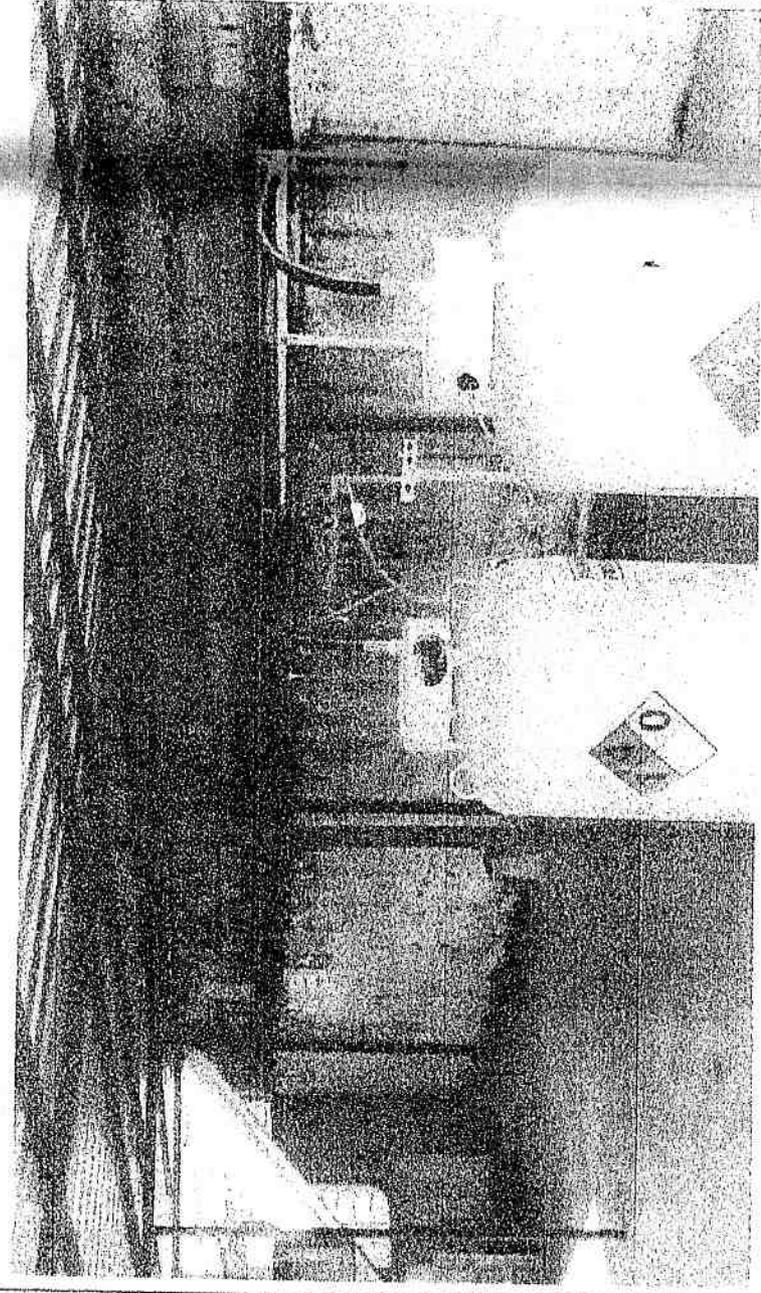



DIRECCION DE PREVENCIÓN
 E INGENIERIA DEL FUEGO
 AGENCIA DEL
ÁREA TÉCNICA
 DEFINITIVO DE GLP



201 - Veinte y nueve

Verano
122

★ RECORRIDO DE LA TUBERÍA DE CARGA SEÑALIZADA DE COLOR BLANCO

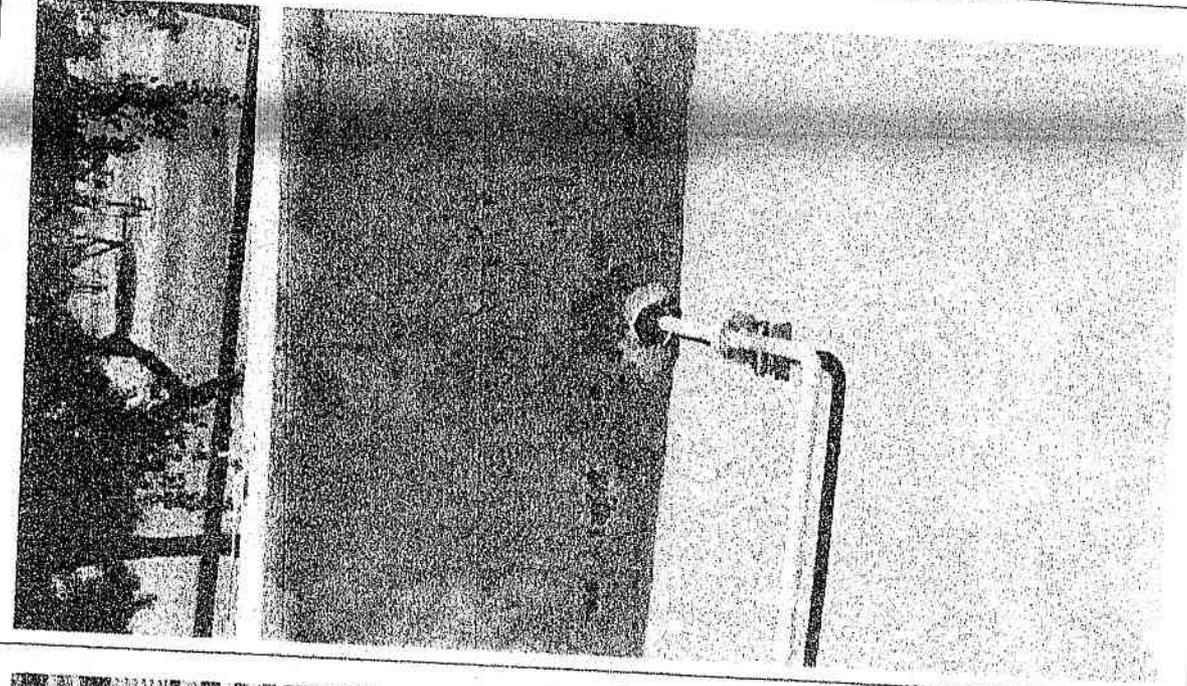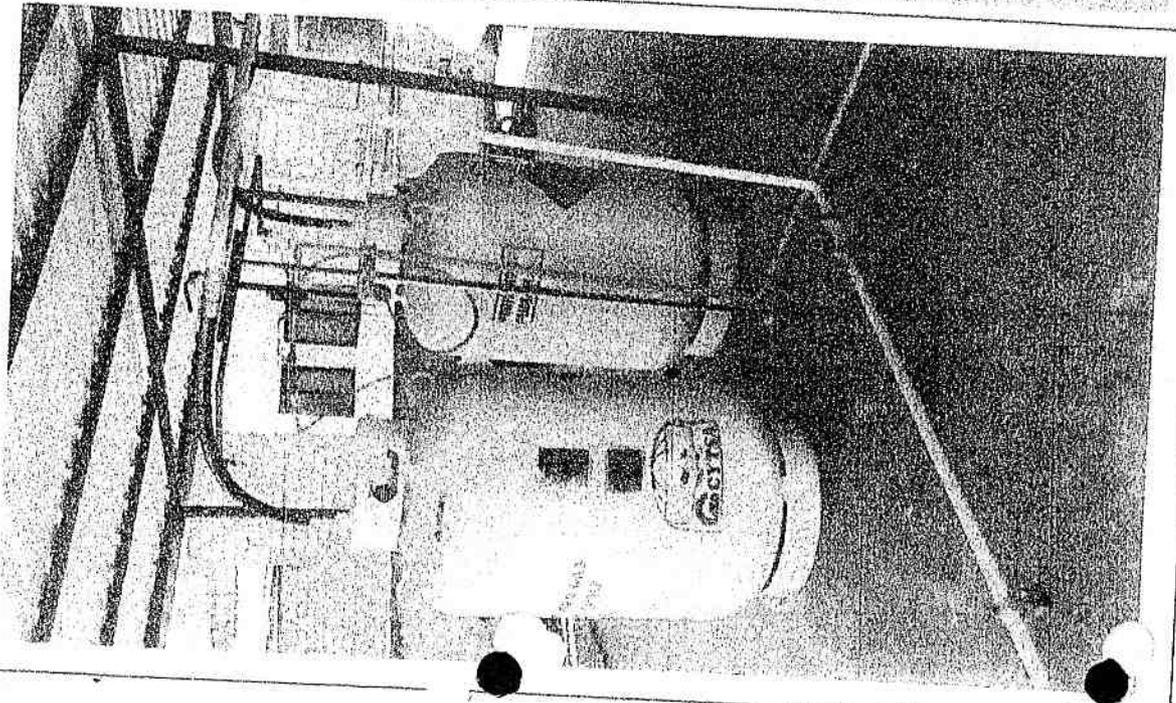

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN
E INGENIERÍA DEL FUEGO
ÁREA TÉCNICA
DEFINITIVO DE GLP



23 FLO



RECCIÓN: AVENIDA SALVADOR BRAVO OE3-260 Y 5/N

1.50 - TIGINTA

1.50 - TIGINTA

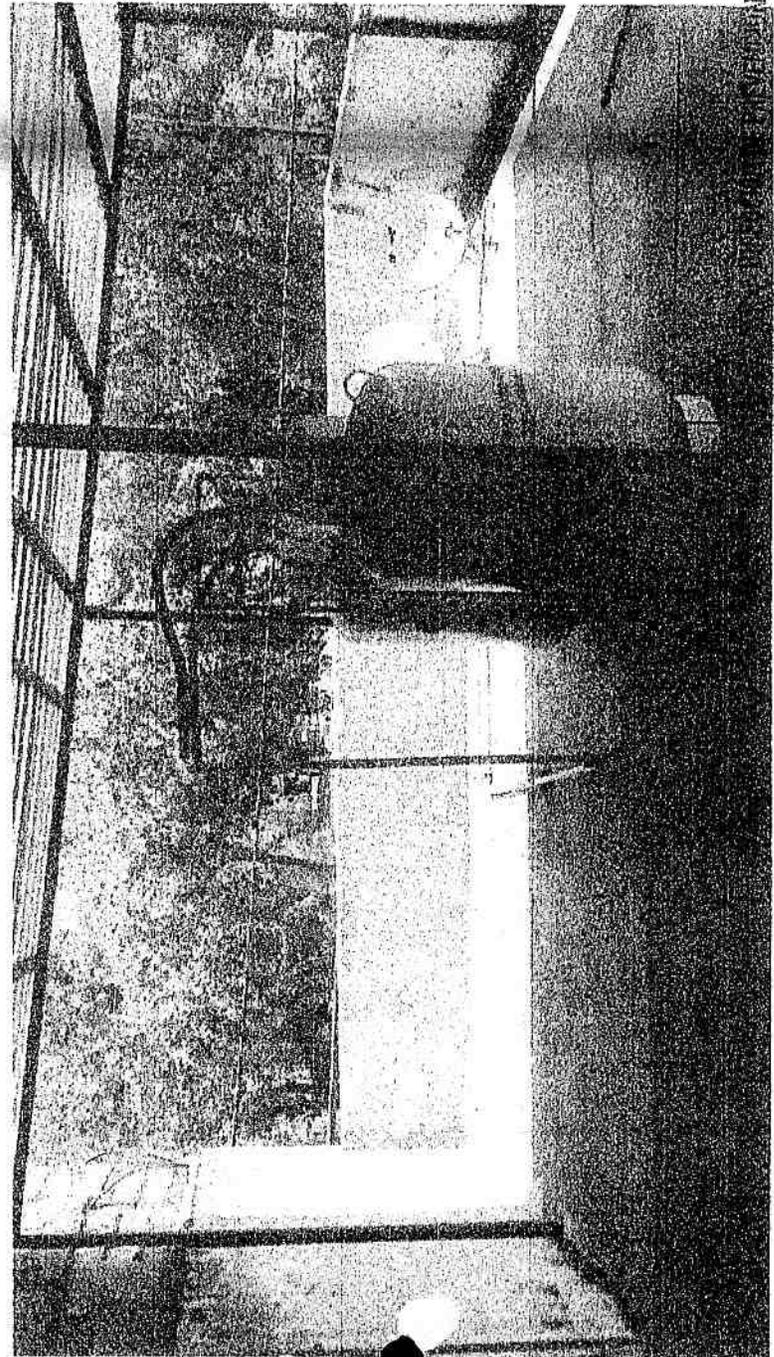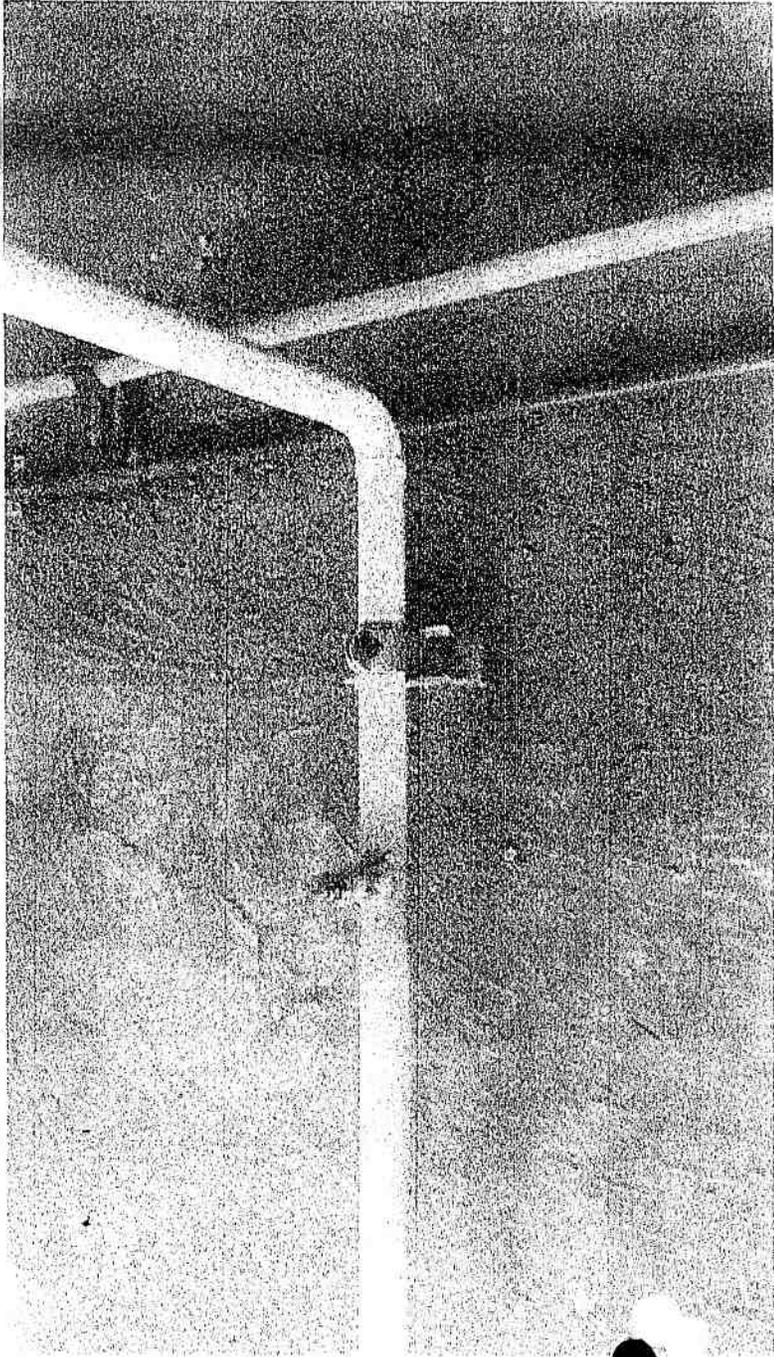

INSTITUTO SALVADOREÑO
 DE INGENIERIA DEL FUEGO
ÁREA TÉCNICA
DEFINITIVO DE GLP

DIRECCIÓN: AVENIDA SALVADOR BRAVO OE3-260 Y S/N





3

32

St. Frisco y Cua

2017
Verde y
Café 78

RECORRIDO POR FACHADA

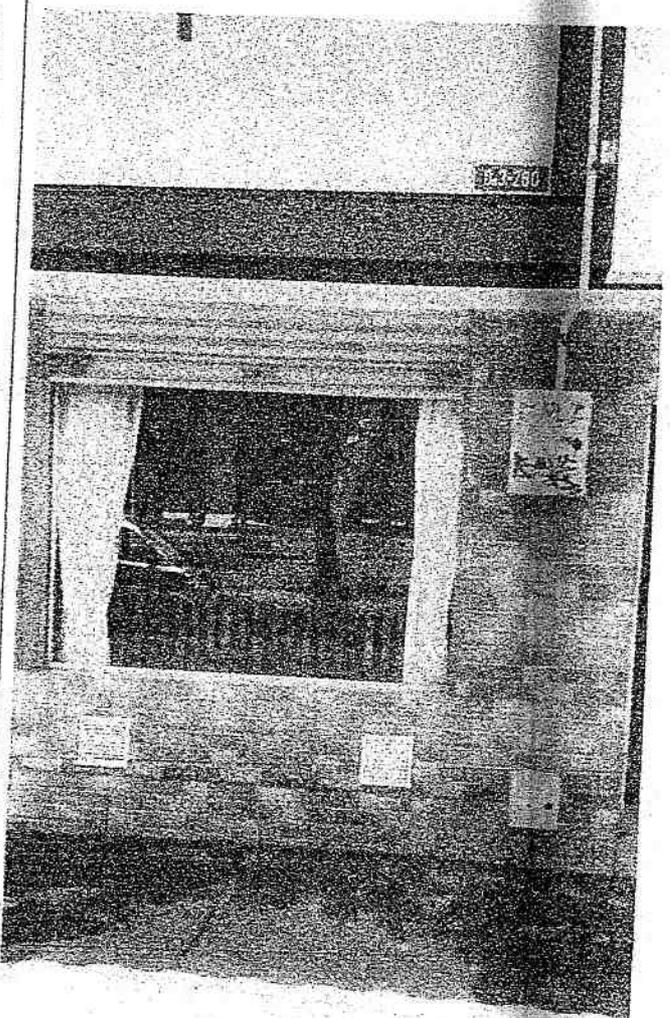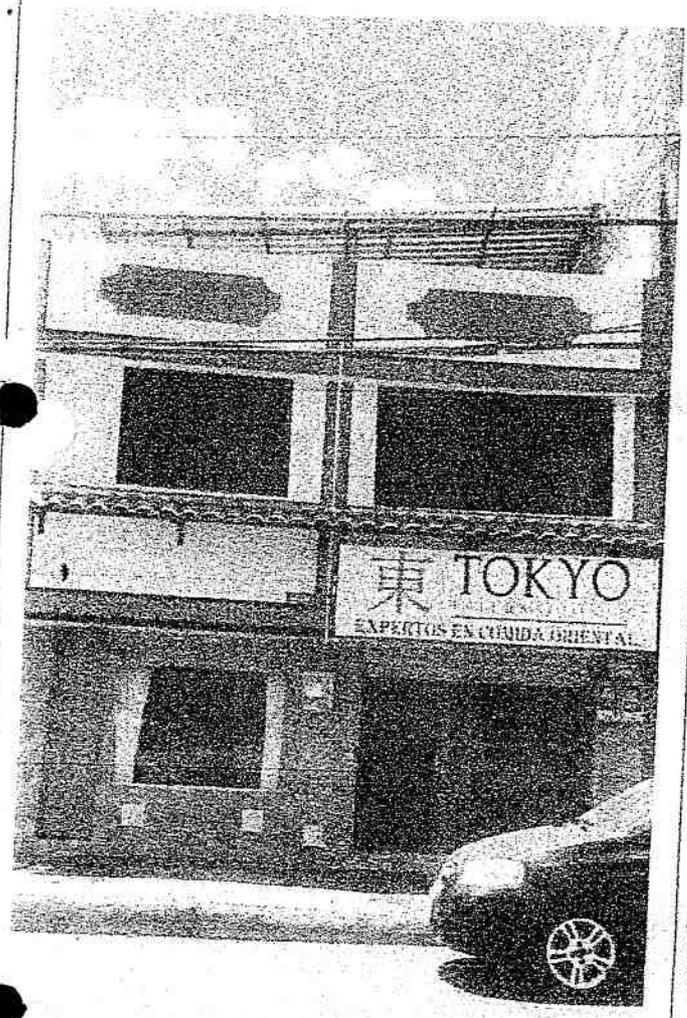


 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN
 E INGENIERÍA DEL FUEGO
 ÁREA TÉCNICA
 DEFINITIVO DE GLP

23 FEB 2017




UNIDAD JUC JAL ESPECIALIZADA EN
 Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN
 4
 SECRETARÍA
 FICHERÍA - ECUADOR

DIRECCIÓN: AVENIDA SALVADOR BRAVO OE3-260 Y S/N

plano y fotos

29

RECORTADO DEL TOBERNA DE CONSUMO DE COLUK AMAKILLU

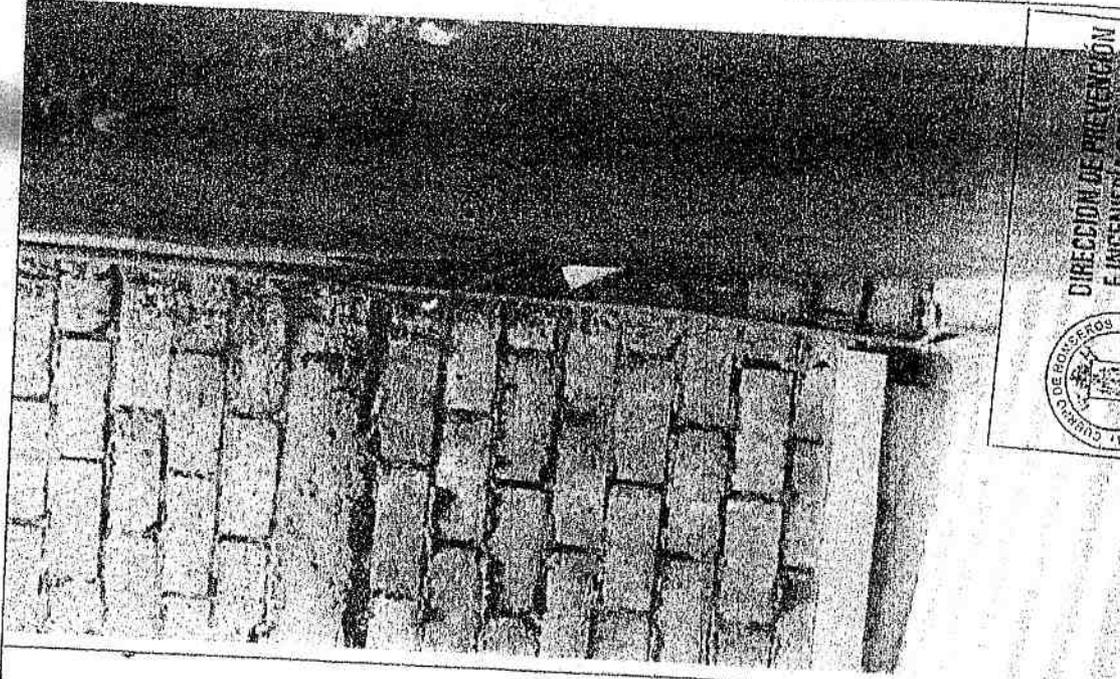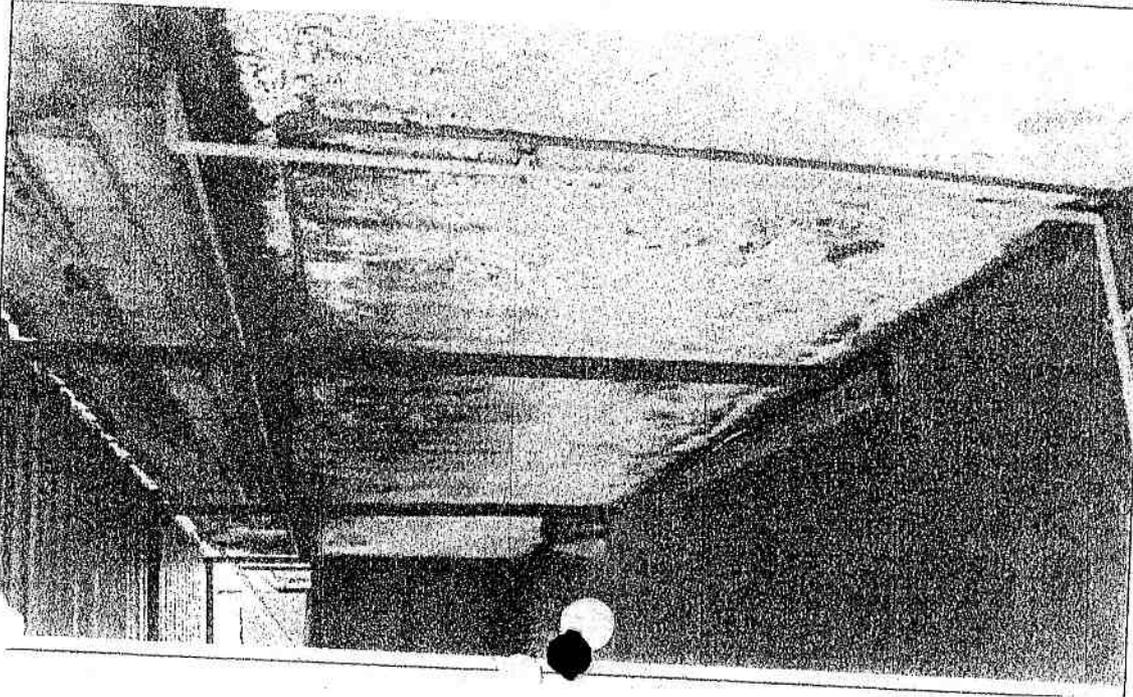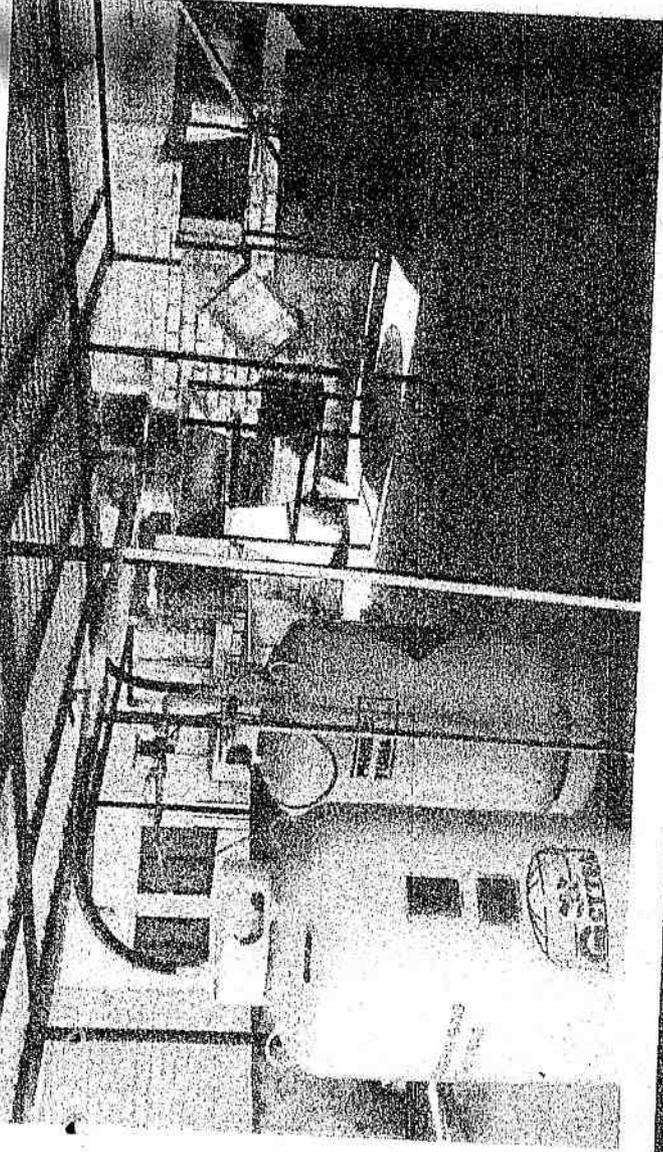

DIRECCIÓN: AVENIDA SALVADOR BRAVO OF 3-260 Y 5/A1



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
E INGENIERÍA DEL FUEGO

ÁREA TÉCNICA

DEFINIDIVO DE GLP

5




SECRETARÍA
TÉCNICA - ECUADOR

29 de 4
Válvulas
SUS

SSI - Trámite 4710

CONEXIÓN A COCINA INDUSTRIAL DE 9 QUEMADORES

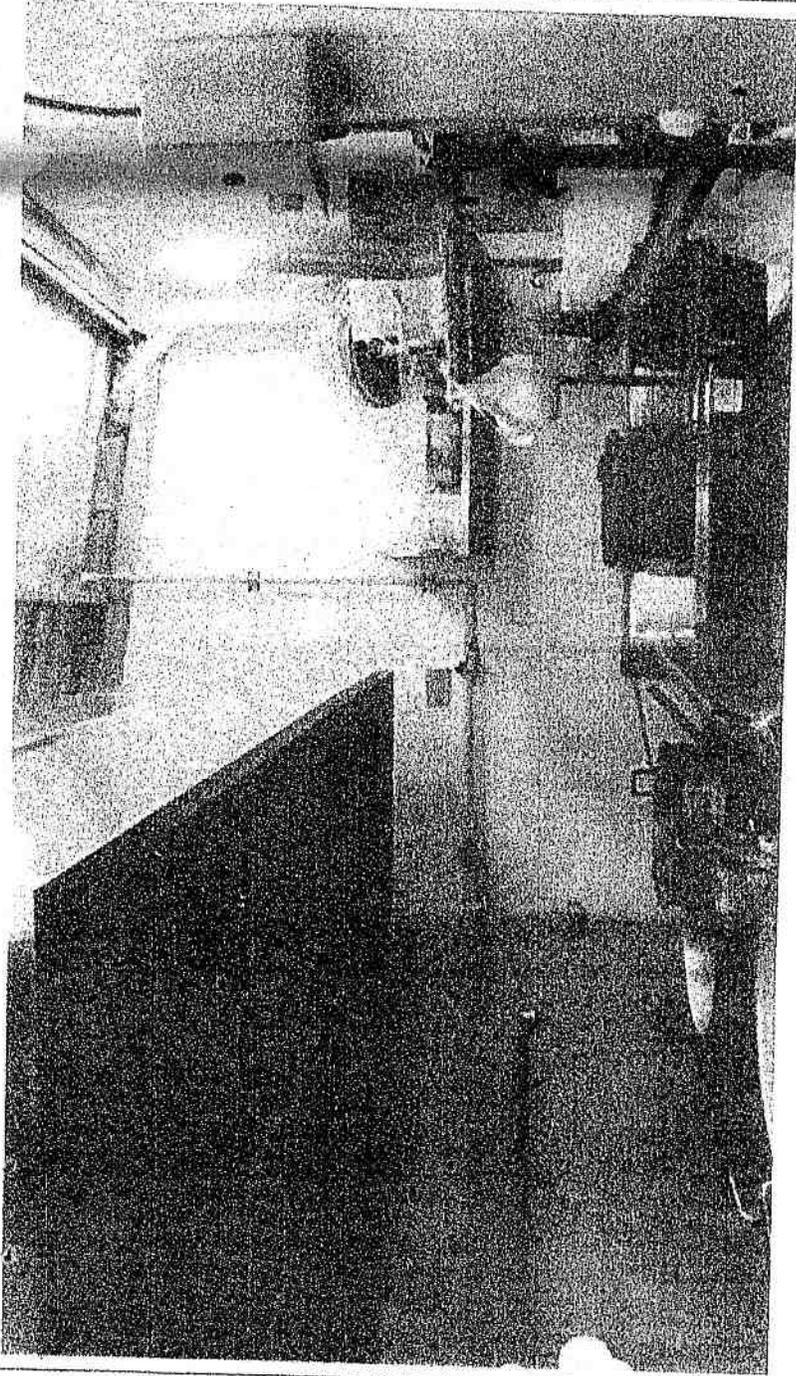

VÁLVULA DE CORTE PRINCIPAL




DIRECCIÓN: AVENIDA SALVADOR BRAVO OE3-260 Y 5/N




34 - Pintado y cuadro

29 de 1
10/02/17

VENTILACIONES EN LA ZONA DE LA COCINA

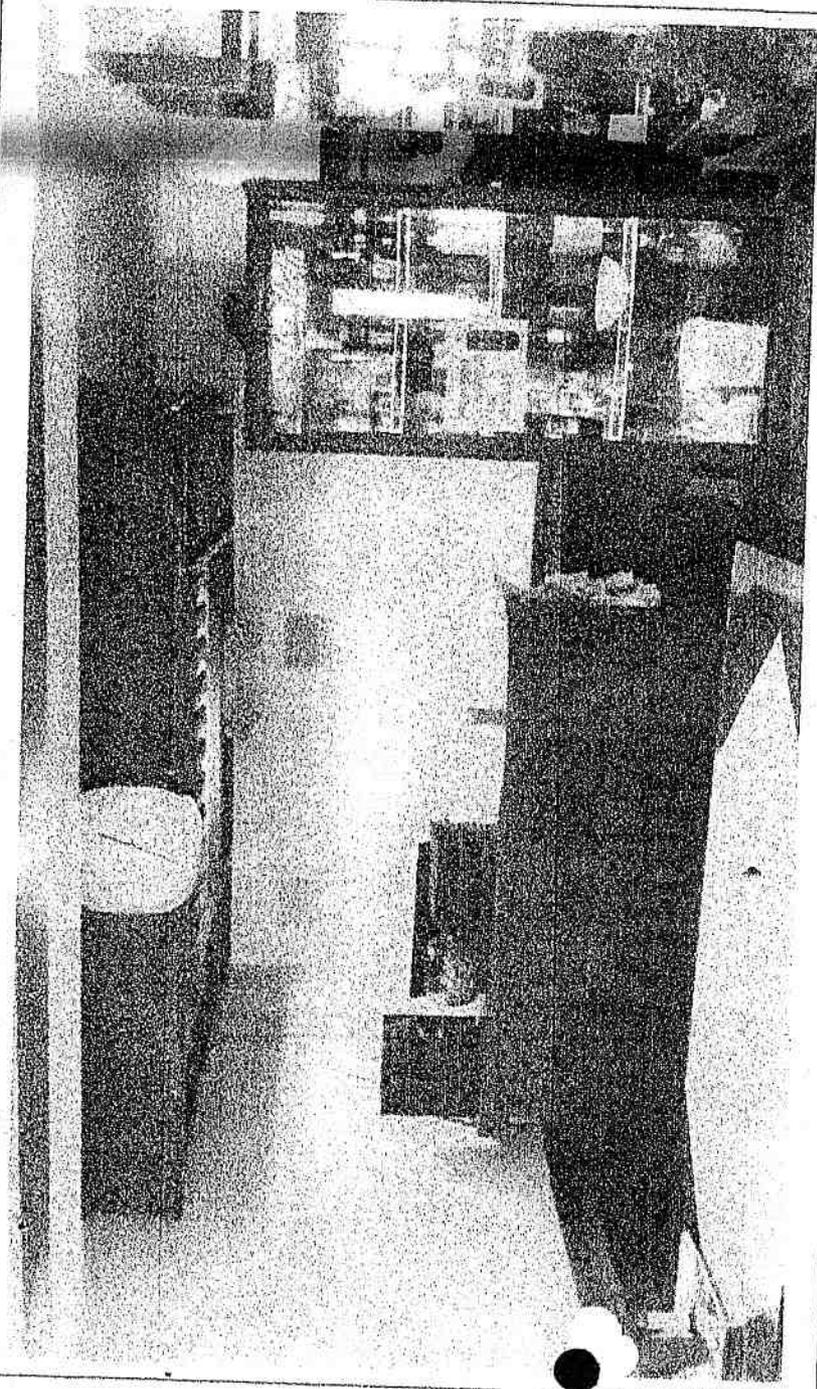

EXPERTOS EN C

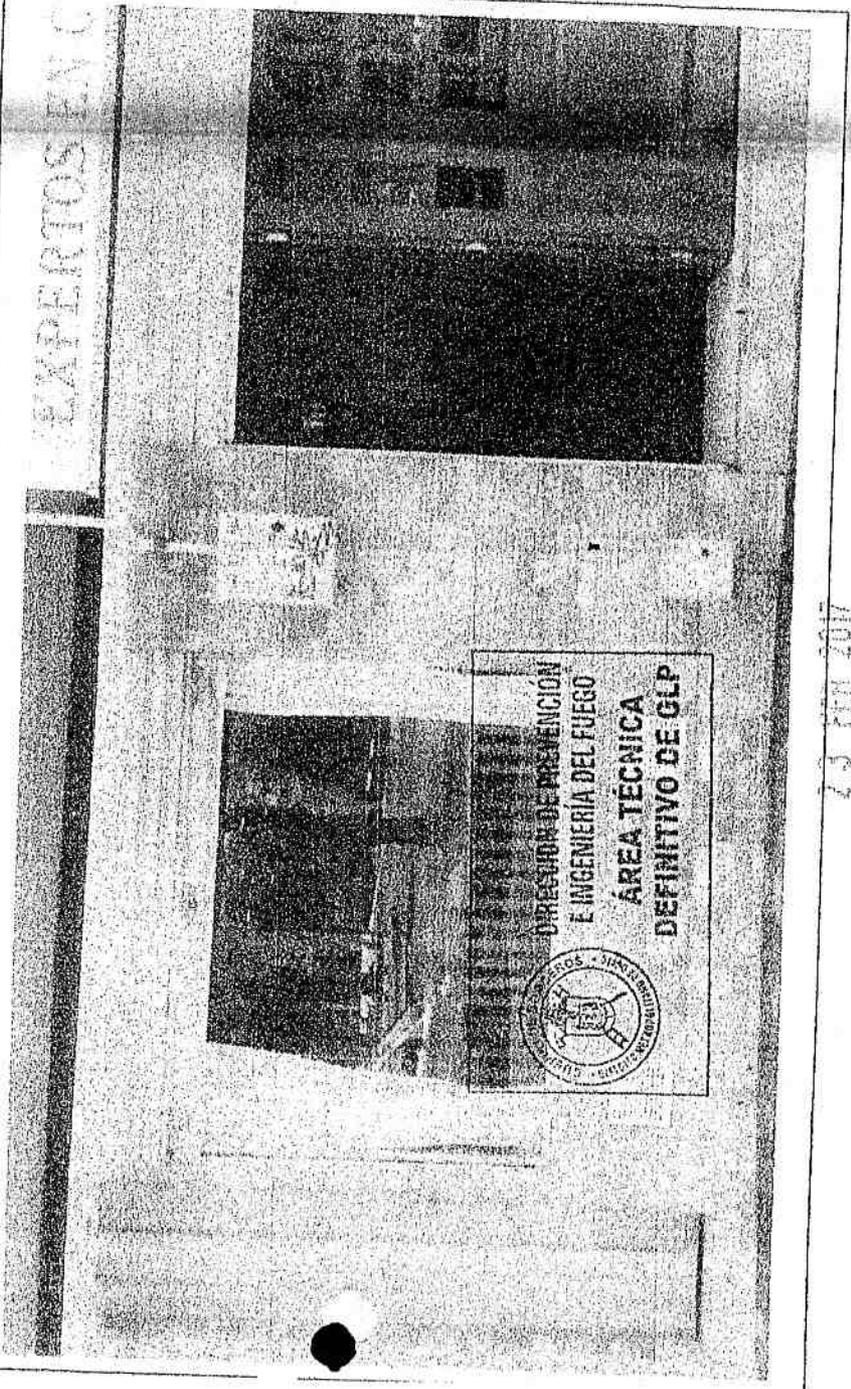

DIRECCION DE PREVENCIÓN
E INGENIERIA DEL FUEGO
ÁREA TÉCNICA
DEFINITIVO DE GLP



10/02/17





DIRECCIÓN: AVENIDA SALVADOR BRAVO OE3-260 Y S/N

20/07/2014

SS - Transporte

UNIDAD JUC. CAL ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

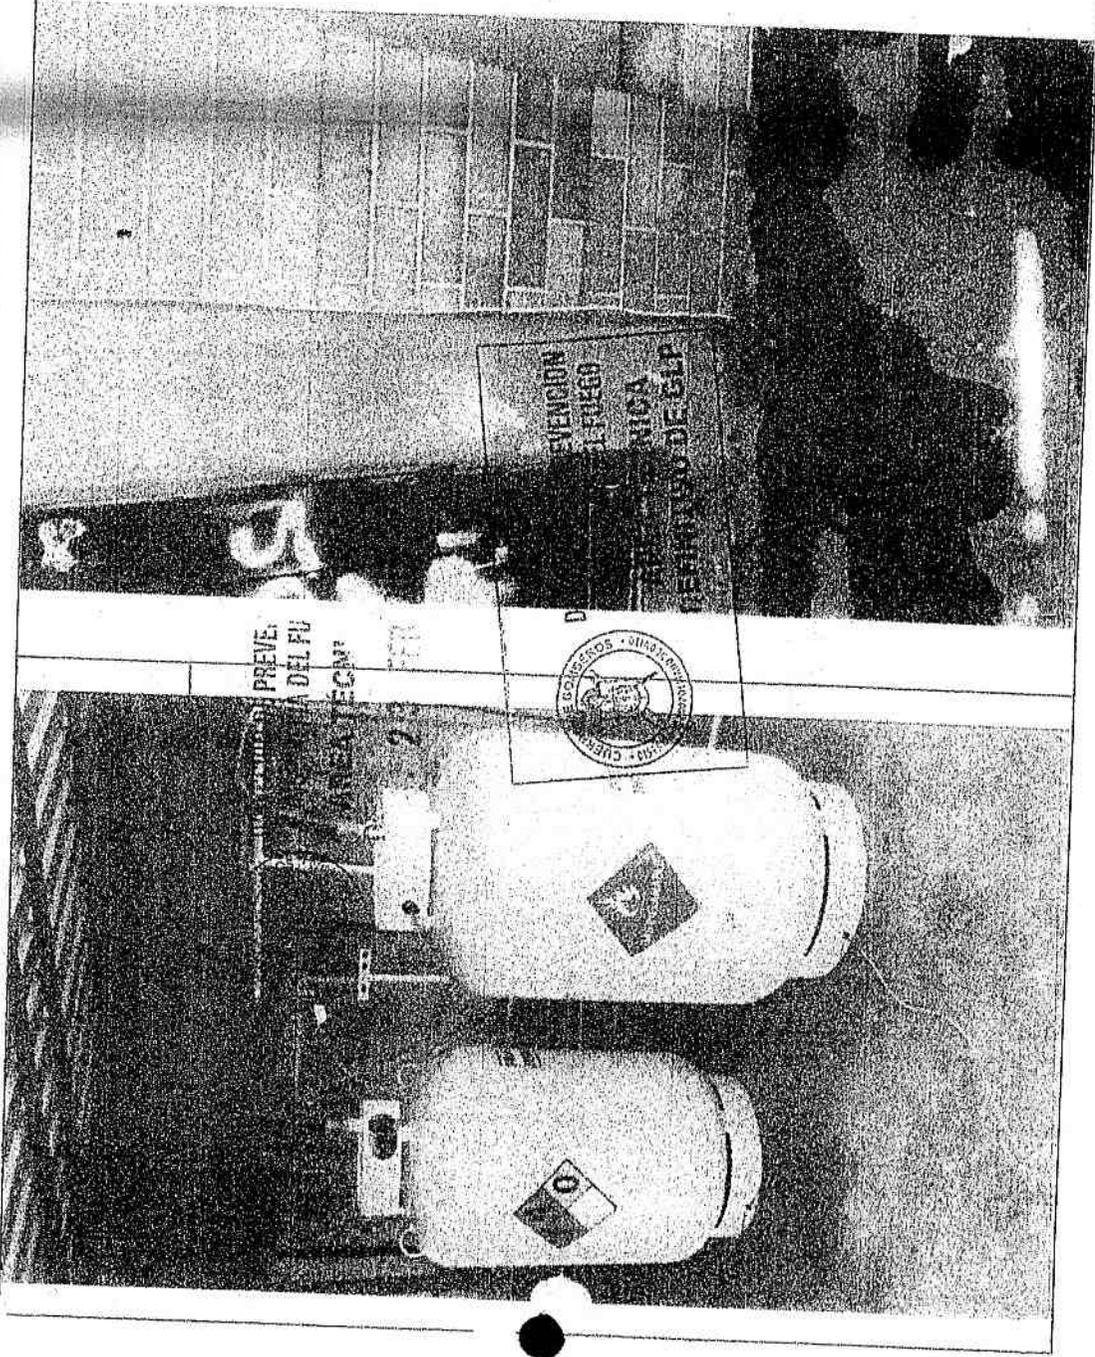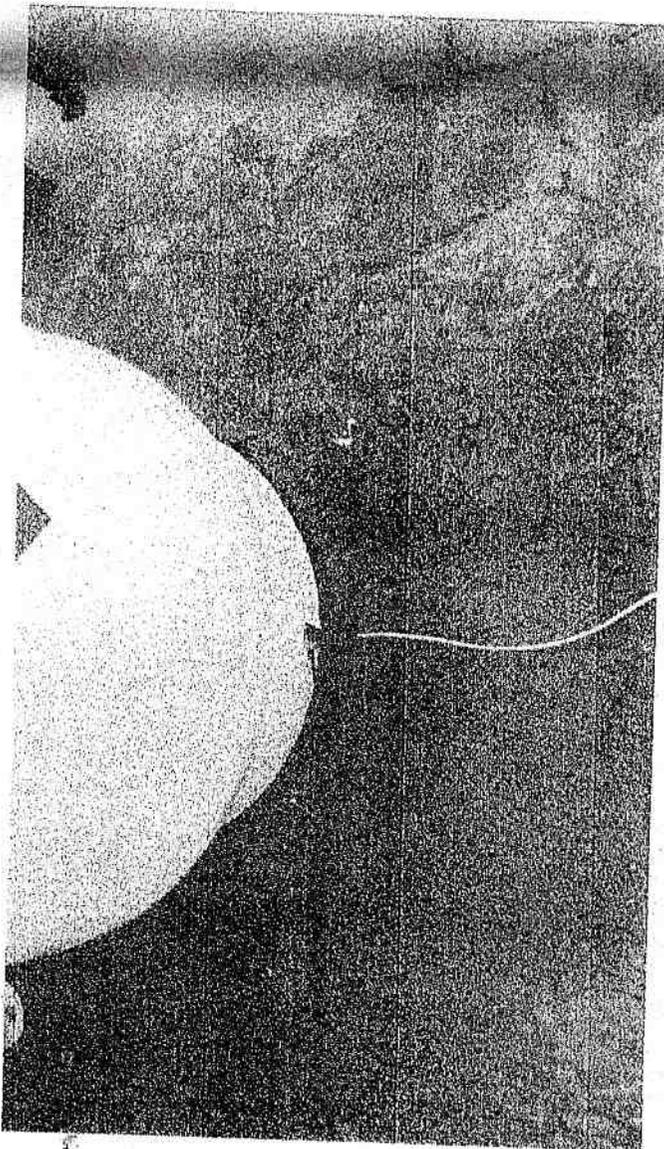

DIRECCIÓN: AVENIDA SALVADOR BRAVO OE3-260 Y S/N