

ALQUILER DE GENERADORES

cabnim

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO AL GRUPO ELECTRÓGENO

GE N°

N° 502

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Cataño

UBICACIÓN PV-11

FECHA lunes, 6 de marzo de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

ESTADO DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR: MO050C009

HORÓMETRO ACTUAL: 1726

H. ULTIMO MMTT: 1335

SE REALIZO MMTT: SI NO

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIA

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
24/03/2017	1585		PROXIMO A REALIZAR
06/03/2017	1335	1585	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
06/03/2017	1138	1335	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO - CAMBIO DE HOROMETRO
16/02/2017	730	1138	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO - CAMBIO DE HOROMETRO
05/02/2017	754	730	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO - CAMBIO DE HOROMETRO

CONSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR: _____

RESPONSABLE: _____

C.C.

C.C.

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **12**

N° 504

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Catagña

UBICACIÓN ESTACIÓN EL EJIDO

FECHA jueves, 30 de marzo de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

DATOS DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR: MO050C008

HOROMETRO ACTUAL: 2931

H. ULTIMO MMTT: 2:194

SE REALIZO MMTT: SI NO

ESTADO INTERNO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUSNO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIAL

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
06/04/2017	2744		PRÓXIMO A REALIZAR
30/03/2017	2494	2744	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
06/03/2017	2083	2494	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
22/02/2017	1758	2083	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
11/02/2017	2580	1758	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR:
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **39**

N° 505

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Catigña

UBICACIÓN ESTACIÓN 24 DE MAYO

FECHA

miércoles, 29 de marzo de 2017

MMTT: PREVENTIVO

CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DATOS DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR:

MO130C002

HOROMETRO ACTUAL:

5108

II. ULTIMO MMTT:

4869

SE REALIZO MMTT:

SI

NO

ESTADO INTERNO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	HUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIO

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
16/04/2017	5119		PROXIMO A REALIZAR
29/03/2017	4869	5119	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
08/03/2017	4522	4869	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
17/02/2017	4086	4522	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
05/02/2017	1524	4086	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR
C.C.

RESPONSABLE
C.C.

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **61**

N° 506

CLIENTE CONSORCIO FINRA I

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Catagña

UBICACIÓN QUITUMBE TERMINAL O VARIANTE

FECHA jueves, 16 de marzo de 2017

MMT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

DATOS DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR: CP066T005

HOROMETRO ACTUAL: 3717

EL ULTIMO MMT: 3436

SE REALIZO MMT: SI NO

ESTADO INTERNO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIA

FECHA	EL ULTIMO	EL PROXIMO	OBSERVACIONES
12/01/2017	3686		PROXIMO A REALIZAR
16/03/2017	3436	3686	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
17/02/2017	3170	3436	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
25/01/2017	2933	3170	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
18/12/2016	10064	2933	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR _____

C.C. _____

RESPONSABLE _____

C.C. _____

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **38**

N° 509

CLIENTE: CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO: Edwin Catagón


UBICACIÓN: QUITUMBÉ TERMINAL O VARIANTE

FECHA: jueves, 6 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA: _____

DATOS DEL GENERADOR

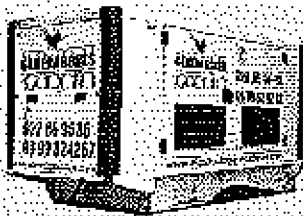

CÓD. DE GENERADOR: MO130C001

HOROMETRO ACTUAL: 3276

H. ULTIMO MMTT: 3063

SE REALIZO MMTT: SI NO

ESTADO INTERNO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE MATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIAL

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
17/04/2017	3313		PROXIMO A REALIZAR
06/04/2017	3063	3313	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	2607	3063	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
06/03/2017	2325	2607	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
14/02/2017	2379	2325	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVIEDAD

MUY SUCIO MANTENIMIENTO

REVISADO POR: _____
C.C.

RESPONSABLE: _____
C.C.

ALQUILER DE GENERADORES

gabrim

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO AL GRUPO ELECTRÓGENO

GE N°

N° 510

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Catagña

UBICACIÓN ESTACIÓN SANTA CLARA

FECHA domingo, 16 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

DATOS DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR: MO250C003

HOROMETRO ACTUAL: 13443

EL ULTIMO MMTT: 13307

SE REALIZO MMTT: SI NO

INDICADORES DE REGULARIDAD

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

INDICADORES DE MANTENIMIENTO

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

OPERATIVIDAD

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
26/04/2017	13557		PROXIMO A REALIZAR
16/04/2017	13307	13557	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	12836	13307	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
14/02/2017	12545	12836	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
14/07/2017	1246	12545	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR:

C.C.

RESPONSABLE:

C.C.



**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GR. N° 20

N° 511

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1
UBICACIÓN ESTACIÓN LA MAGDALENA

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Catagón
FECHA domingo, 9 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

	<p>CÓD. DE GENERADOR: <u>MO085C005</u></p> <p>HOROMETRO ACTUAL: <u>4082</u></p> <p>H. ULTIMO MMTT: <u>3862</u></p> <p>SE REALIZO MMTT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
--	---

INSPECCION DEL ESTADO DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
22/04/2017	4112		PROXIMO A REALIZAR
09/01/2017	3862	4112	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
30/03/2017	3613	3862	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
24/02/2017	3355	3613	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
24/02/2017	0	3355	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	0

REVISADO POR:
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.



**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **08**

N° **512**

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Catagña

UBICACIÓN ESTACIÓN INAQUITO


FECHA

miércoles, 29 de marzo de 2017

MMTT: PREVENTIVO

CORRECTIVO

HORA DE VISITA

ESTADO DEL EQUIPO	
	<p>CÓD. DE GENERADOR: <u>CP066T004</u></p> <p>HORÓMETRO ACTUAL: <u>3723</u></p> <p>II. ULTIMO MMTT: <u>3520</u></p> <p>SE REALIZO MMTT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>

ESTADO DE LOS COMPONENTES DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

FECHA	II. ULTIMO	II. PROXIMO	OBSERVACIONES
23/04/2016	3770		PROXIMO A REALIZAR
29/03/2017	3520	3770	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/02/2017	3222	3520	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
28/12/2016	3222	3222	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
05/12/2016	0	3222	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES	
OPRATIVO SIN NOVEDAD	NO FUNCIONA UN POCO

REVISADO POR:

C.C.

RESPONSABLE:

C.C.

GE N° 47

N° 516

CLIENTE CONSORCIO LINEA I

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Cartagena

UBICACIÓN ESTACIÓN INAQUITO CAMBIAR CON G

FECHA


domingo, 16 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO

CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DETALLES DEL GENERADOR

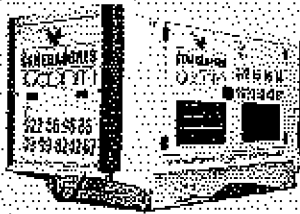

CÓD. DE GENERADOR:

SD250C001

HOROMETRO ACTUAL:

6230

II. ULTIMO MMTT:

6230

SE REALIZO MMTT:

SI

NO

ESTADO DE LOS COMPONENTES DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADLADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS DEL

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

REGISTRO

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
26/05/2017	6480		PROXIMO A REALIZAR
16/04/2017	6230	6480	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	5522	6230	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
24/02/2017	5140	5522	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
10/02/2017	9169	5140	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD

LIMPIAR LIQUEO / ACEITE SUCIO

REVISADO POR:
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.

ALQUILER DE
GENERADORES

cabrim

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GR N° 24

N° 517

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Catagña


UBICACIÓN ESTACIÓN JIJAPA

FECHA lunes, 3 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

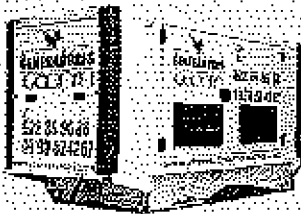

CÓD. DE GENERADOR: MO100C006
 HOROMETRO ACTUAL: 2039
 H. ULTIMO MMTT: 1619
 SE REALIZO MMTT: SI NO

CAMBIO EN PARTES DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

CRONOLOGIA

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
16/04/2017	1869		PROXIMO A REALIZAR
03/04/2017	1619	1869	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
10/03/2017	1210	1619	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
05/02/2017	916	1210	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
21/01/2017	0	916	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	LAVAR RADIADOR
-----------------------	----------------

REVISADO POR:
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.

ALQUILER DE
GENERADORES

gabrim

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **44**

N° **518**

CLIENTE **CONSORCIO LINEA 1**

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Catagná

UBICACIÓN **ESTACIÓN JIPYAPA**

FECHA

jueves, 30 de marzo de 2017

MMTT: PREVENTIVO



CORRECTIVO



HORA DE VISITA

DATOS DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR:

MO150C005

HOROMETRO ACTUAL:

682

H. ULTIMO MMTT:

325

SE REALIZO MMTT:

SI



NO



ESTADO DE LOS COMPONENTES DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACRITA	X		

HISTORIO

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
19/04/2017	575		PROXIMO A REALIZAR
30/03/2017	325	575	SE REALIZO FT. CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
09/02/2017	52	325	EQUIPO NUEVO
00/01/1900	0	52	0
00/01/1900	356	0	0

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	LAVAR TODO
-----------------------	------------

REVISADO POR
C.C.

RESPONSABLE
C.C.



**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **13**

N° **519**

CLIENTE **CONSORCIO LINEA 1**

TÉCNICO ENCARGADO **Edwin Catagnia**

UBICACIÓN **PV-11**

FECHA **martes, 11 de abril de 2017**

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DATOS DEL GENERADOR	
CÓD. DE GENERADOR:	MO050C009
HOROMETRO ACTUAL:	2013
H. ULTIMO MMTT:	1726
SE REALIZO MMTT:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

ESTADO DE INGRESO DE LOS COMPONENTES				
ITEM	DETALLE	HUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIA			
FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
23/04/2017	1976		PROXIMO A REALIZAR
11/04/2017	1726	1976	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
06/03/2017	1335	1726	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO - CAMBIO DE HOROM
06/03/2017	1138	1335	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO - CAMBIO DE HOROM
16/02/2017	754	1138	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO - CAMBIO DE HOROM

OBSERVACIONES	
OPERATIVO SIN NOVRDAD	ARREGLAR TAPA DE COMBUSTIBLE

REVISADO POR:
 C.C.

RESPONSABLE:
 C.C.

ALQUILER DE
GENERADORES

gabrim

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **31**

N° 520

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Castañeda


UBICACIÓN ESTACIÓN EL EJIDO

FECHA

lunes, 10 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA

ESTADO DEL EQUIPO	
	
CÓD. DE GENERADOR:	<u>SD125C011</u>
BAROMETRO ACTUAL:	<u>12357</u>
EL ULTIMO MMTT:	<u>12091</u>
SE REALIZO MMTT:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
24/04/2017	12341		PROMEDIO A REALIZAR
10/04/2017	12091	12341	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
17/03/2017	11848	12091	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
07/02/2017	11555	11848	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
21/01/2017	408	11555	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

ESTADO DE OPERACIONES	
OPERATIVO SIN NOVIEDAD	0

REVISADO POR:
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.



**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **35**

N° **521**

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO Edwina Catagón

UBICACIÓN QUITUMBE TERMINAL O VARIANTE

FECHA miércoles, 26 de abril de 2017

MMTT: PREVENITIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

REVISIÓN DEL EQUIPO	
	CÓD. DE GENERADOR: <u>FG125C012</u> HOROMETRO ACTUAL: <u>274</u> H. ULTIMO MMTT: <u>274</u> SE REALIZO MMTT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

REVISIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANEJO DE LOS FILTROS DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIAL			
FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
09/05/2017	524		PROXIMO A REALIZAR
26/04/2017	274	524	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	2975	274	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	2975	2975	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
30/12/2016	353	2975	CAMBIO DE HOROMETRO

REVISIÓN TÉCNICA	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	LAVAR / SUCIO

REVISADO POR:
 C.C.

RESPONSABLE:
 C.C.

GE N° **9**

N° **525**

CLIENTE **CONSORCIO LINEA 1**

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Catagón

UBICACIÓN **ESTACION LA PRADERA**

FECHA


sábado, 1 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO

CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DETALLE DEL GENERADOR

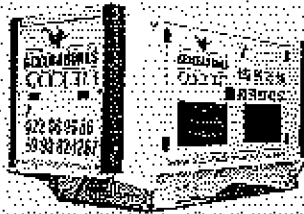

CÓD. DE GENERADOR:

FG050C005

HOROMETRO ACTUAL:

1103

H. ULTIMO MMTT:

911

SE REALIZO MMTT:

SI

NO

ESTADO INTERNO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
28/04/2017	1161		PROXIMO A REALIZAR
01/04/2017	911	1161	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO MOTOR NUEVO
02/01/2017	749	911	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
02/01/2017	299	749	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
21/08/2016	11220	299	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

RESULTADOS

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR:

C.C.

RESPONSABLE:

C.C.

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **38**

N° **527**

CLIENTE **CONSORCIO LINEA 1**

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Catagña


UBICACIÓN **QUETUMBE TERMINAL O VARIANTE**

FECHA

martes, 18 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DETALLE DEL GENERADOR	
	<p>CÓD. DE GENERADOR: MO130C001</p> <p>HOROMETRO ACTUAL: 3487</p> <p>II, ULTIMO MMTT: 3344</p> <p>SE REALIZO MMTT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>

ESTADO DE LOS COMPONENTES DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

FECHA	II, ULTIMO	II, PROXIMO	OBSERVACIONES
30/04/2017	3594		PROXIMO A REALIZAR
18/04/2017	3344	3594	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
06/04/2017	2607	3344	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	2607	2607	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
06/03/2017	2339	2607	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	MUY SUCIO MANTENIMIENTO

REVISADO POR:

RESPONSABLE:

C.C.

C.C.

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° 39

N° 530

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Cuzuña

UBICACIÓN ESTACION 24 DE MAYO

FECHA

domingo, 16 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO

CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DETALLE DE GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR:

MO130C002

HOROMETRO ACTUAL:

5216

II. ULTIMO MMTT:

5108

SE REALIZO MMTT:

SI

NO

ANÁLISIS DE ESTADO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

ANÁLISIS DE ESTADO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

ISTORIA

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
02/05/2017	5358		PROXIMO A REALIZAR
16/04/2017	5108	5358	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
29/03/2017	4869	5108	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
08/03/2017	4522	4869	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
17/02/2017	1524	4522	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

DISPONIBILIDAD

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR:

C.C.

RESPONSABLE:

C.C.

ALQUILER DE
GENERADORES

cabnlim

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° 46

N° 531

CLIENTE: CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO:

Edwin Catagña

UBICACIÓN: ESTACIÓN EL RECREO

FECHA:


mércoles, 19 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO

CORRECTIVO

HORA DE VISITA:

ESTADO DE GENERACIÓN

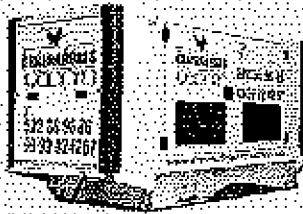

CÓD. DE GENERADOR:

MO150C007

BAROMETRO ACTUAL:

1504

EL ÚLTIMO MMTT:

1403

SE REALIZO MMTT:

SI

NO

ESTADO DE FUNCION DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

CAMBIO DE FILTROS DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

PRESTADOS

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
02/05/2017	1653		PROXIMO A REALIZAR
19/04/2017	1403	1653	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
07/04/2017	1173	1403	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
22/03/2017	843	1173	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
06/03/2017	625	843	EQUIPO NUEVO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR:
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.

CLIENTE: CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO:

Edwin Cataña

UBICACIÓN: PV-14

FECHA:

jueves, 6 de abril de 2017

MMTT: PREVENIVO

CORRECTIVO

HORA DE VISITA:

DETALLE DE GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR:

MO085C001

HOROMETRO ACTUAL:

1855

EL ULTIMO MMTT:

1776

SE REALIZO MMTT:

SI

NO

ESTADO INICIAL DE LOS COMPONENTES

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO REALIZADO

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIA

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
03/05/2017	2026		PROXIMO A REALIZAR
06/04/2017	1776	2026	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
23/03/2017	1498	1776	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
02/03/2017	1214	1498	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
14/12/2016	4829	1214	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR:

CC

RESPONSABLE:

CC

GE N° 49

N° 533

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Cataño

UBICACIÓN ESTACIÓN SANTA CLARA

FECHA

domingo, 23 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO



CORRECTIVO



HORA DE VISITA

COMPOSICIÓN DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR:

MO250C003

HOROMETRO ACTUAL:

13578

II. ULTIMO MMTT:

13509

SE REALIZO MMTT:

SI



NO



SELECCIÓN DE PARTES DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIAL

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
01/05/2017	13759		PRONTO A REALIZAR
23/04/2017	13509	13759	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/01/2017	13307	13509	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	12836	13307	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
14/02/2017	1246	12836	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OPINIÓN DEL TÉCNICO

OPERATIVO SIN NOVEDAD

LAVAR / SUCIO

REVISADO POR:

C.C.

RESPONSABLE:

C.C.

ALQUILER DE GENERADORES

cabnim

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO AL GRUPO ELECTRÓGENO

GE N° 23

N° 535

CLIENTE: CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO: Edwin Catagná

UBICACIÓN: ESTACIÓN EL CALZADO

FECHA: domingo, 9 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA: _____

DATOS DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR: MO100C005

HOROMETRO ACTUAL: 2828

H. ULTIMO MMTT: 2782

SE REALIZO MMTT: SI NO

ESTADO OPERATIVO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	RT/REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

OPERACIONES

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
05/05/2017	3032		PROXIMO A REALIZAR
09/04/2017	2782	3032	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
22/03/2017	2451	2782	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
06/03/2017	2124	2451	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
24/02/2017	8255	2124	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	LAVAR RADIADOR / NO TIENEN EXTINTOR
-----------------------	-------------------------------------

REVISADO POR: _____
C.C.

RESPONSABLE: _____
C.C.



**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **11**

N° **536**

CLIENTE CONSORCIO TENA I
UBICACIÓN ESTACION LA PRADERA

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Cataño
FECHA viernes, 21 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

DATOS DEL GENERADOR	
CÓD. DE GENERADOR:	<u>MO050C007</u>
HOROMETRO ACTUAL:	<u>1711</u>
EL ULTIMO MMTT:	<u>1684</u>
SE REALIZO MMTT:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

ESTADO ACTUAL DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO QUE SE REALIZO				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLUVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIAL			
FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
06/05/2017	1934		PROXIMO A REALIZAR
21/04/2017	1684	1934	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
06/03/2017	1381	1684	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
10/03/2017	1111	1381	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
11/02/2017	95	1111	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	0

REVISADO POR: _____
C.C.

RESPONSABLE: _____
C.C.

ALQUILER DE
GENERADORES

cabrim

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N°

N° 537

CLIENTE CONSORCIO LINTA I

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Catagnia

UBICACIÓN ESTACIÓN ELIJIJO

FECHA sábado, 18 de marzo de 2017

MMT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

DATOS DE IDENTIFICACIÓN



CÓD. DE GENERADOR: SD075C005
 HOROMETRO ACTUAL: 8292
 EL ULTIMO MMT: 8280
 SE REALIZO MMT: SI NO

ESTADO INTERNO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIEMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

EXPLORACION

FECHA	EL ULTIMO	EL PROXIMO	OBSERVACIONES
06/05/2017	8530		PRÓXIMO A REALIZAR
18/08/2017	8280	8530	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
09/02/2017	7966	8280	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
28/12/2016	7752	7966	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
02/12/2016	744	7752	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OPINIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR:
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° 20

N° 538

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1


TÉCNICO ENCARGADO Edwin Cataña

UBICACIÓN ESTACIÓN LA MAGDALENA

FECHA domingo, 23 de abril de 2017

MMIT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____


DETALLE DEL GENERADOR	
	CÓD. DE GENERADOR: <u>MO085C005</u> HOROMETRO ACTUAL: <u>4140</u> EL ULTIMO MMIT: <u>4131</u> SE REALIZO MMIT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

ESTADO GENERAL DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

SERVICIOS REALIZADOS DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIA			
FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
07/05/2017	4381		PROXIMO A REALIZAR
23/04/2017	4131	4381	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
09/04/2017	3862	4131	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
30/03/2017	3613	3862	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
24/02/2017	0	3613	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACION	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	0

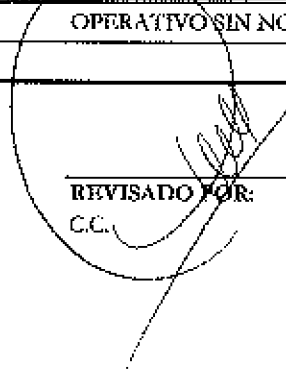
 REVISADO POR:
 C.C.


 RESPONSABLE:
 C.C.

ALQUILER DE
GENERADORES

cabrim

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **41**

N° **542**

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Cartagena


UBICACIÓN ESTACION EL CALZADO

FECHA

sábado, 22 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA

PARA EL GENERADOR	
	
CÓD. DE GENERADOR:	<u>MO150C002</u>
HOROMETRO ACTUAL:	<u>2954</u>
H. ULTIMO MMTT:	<u>2913</u>
SE REALIZO MMTT:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

CONDICIONES DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCIÓN	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIEMPEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HIISTORIA			
FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
12/05/2017	3163		PRONTO A REALIZAR
22/04/2017	2913	3163	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
30/03/2017	2522	2913	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	2234	2522	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
17/02/2017	0	2234	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	0

REVISADO POR:

C.C.

RESPONSABLE:

C.C.


CLIENTE CONSORCIO LINEA F
UBICACIÓN QUITUMBE TERMINAL O VARIANTE

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Catagña
FECHA lunes, 3 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

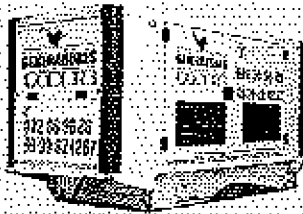

CÓD. DE GENERADOR: MO050C006
HOROMETRO ACTUAL: 2422
EL ÚLTIMO MMT: 2347
SE REALIZO MMT: SI NO

ESTADO EN TERMINAL DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

ESTADO EN TERMINAL DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

ENTORNO

FECHA	EL ÚLTIMO	EL PRÓXIMO	OBSERVACIONES
16/06/2017	2597		PRÓXIMO A REALIZAR
03/04/2017	2347	2597	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	2123	2347	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
06/03/2017	1869	2123	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/02/2017	9862	1869	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR: _____
C.C.

RESPONSABLE: _____
C.C.



**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **3**

N° 550

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Cataño


UBICACIÓN ESTACIÓN 24 DE MAYO

FECHA domingo, 23 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

DATOS DEL GENERADOR

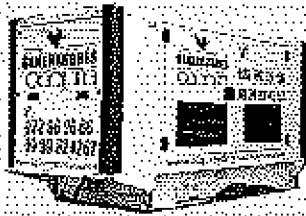

CÓD. DE GENERADOR: MO025C003

HOROMETRO ACTUAL: 4661

EL ULTIMO MMTT: 4643

SE REALIZO MMTT: SI NO

ESTADO DE LAS PARTES DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTOS DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIA

FECHA	DI. ULTIMO	DI. PROXIMO	OBSERVACIONES
24/05/2017	4893		PROXIMO A REALIZAR
23/04/2017	4643	4893	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
05/04/2017	4260	4643	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
20/03/2017	3942	4260	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
06/03/2017	3265	3942	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR:
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.

ALQUILER DE GENERADORES

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
gabrim

GR N°

N° 551

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO AL GRUPO ELECTROGENO

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO

Felwin Cataña

UBICACIÓN ESTACION LA ALAMEDA

FECHA


miércoles, 12 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO

CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DESCRIPCION DE VERIFICACION

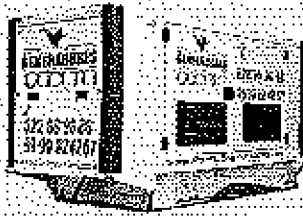

CÓD. DE GENERADOR: FG025C001

TIROMETRO ACTUAL: 4540

H. ULTIMO MMTT: 4532

SE REALIZO MMTT: SI NO

RESUMEN DE MANTENIMIENTO REALIZADO

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIA

FECHA	II. ULTIMO	II. PROXIMO	OBSERVACIONES
25/05/2017	4782		PRONIMO A REALIZAR
12/04/2017	4542	4782	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
22/03/2017	4324	4532	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
21/09/2016	4010	4324	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
21/09/2016	3252	4010	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	NO TRABAJA
-----------------------	------------

REVISADO POR:

C.C.

RESPONSABLE:

C.C.



CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO AL GRUPO ELECTRÓGENO

GE N° 27

N° 552

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1


TÉCNICO ENCARGADO Edwin Cataño

UBICACIÓN ESTACIÓN INAQUIFO 440V

FECHA sábado, 15 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

DATOS DEL GENERADOR	
	<p>CÓD. DE GENERADOR: <u>FG125C004</u></p> <p>HOROMETRO ACTUAL: <u>10872</u></p> <p>H. ULTIMO MMTT: <u>10869</u></p> <p>SE REALIZO MMTT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>

ESTADO DE LOS COMPONENTES				
ITEM	DETALLE	BURNO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
25/05/2017	11119		PRONIMO A REALIZAR
15/04/2017	10869	11119	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
30/03/2017	10588	10869	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	10221	10588	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
21/01/2017	2670	10221	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	MUY SUCIO MANTENIMIENTO

REVISADO POR _____
C.C.

RESPONSABLE _____
C.C.

GE N° **59**

N° **557**

CLIENTE **CONSORCIO LINTA 1**

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Catagua

UBICACIÓN **QUITUMBE TERMINAL O VARIANTE**

FECHA

lunes, 20 de marzo de 2017

MMTT: PREVENTIVO




CORRECTIVO



HORA DE VISITA

DATOS DEL GENERADOR

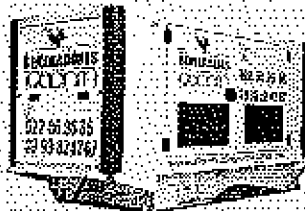

CÓD. DE GENERADOR:

PO066C003

HOROMETRO ACTUAL:

1958

H. ULTIMO MMTT:

1711

SE REALIZO MMTT:

SI



NO



ESTADO DE OPERACIONES DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

OPERATIVIDAD

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
24/04/2017	1961		PROXIMO A REALIZAR
20/03/2017	1711	1961	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
20/03/2017	1711	1711	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
27/02/2017	1458	1711	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
02/02/2017	9045	1458	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OPERATIVIDAD LINTA

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR:
 C.C.

RESPONSABLE:
 C.C.



CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO AL GRUPO ELECTRÓGENO

GE N° 62

N° 558

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1


TÉCNICO ENCARGADO Edwin Cataña

UBICACIÓN ESTACIÓN EL RECREO

FECHA lunes, 20 de marzo de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

ESTADO DE SERVICIO	
	<p>CÓD. DE GENERADOR: <u>CP066T006</u></p> <p>HOROMETRO ACTUAL: <u>4130</u></p> <p>H. ULTIMO MMTT: <u>3918</u></p> <p>SE REALIZO MMTT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>

ESTADO DE SERVICIO DE LOS COMPONENTES				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIA			
FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
27/04/2017	4168		PRÓXIMO A REALIZAR
20/03/2017	3918	4168	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
23/02/2017	3690	3918	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
25/01/2017	3424	3690	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
19/12/2016	3290	3424	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	0

REVISADO POR: _____
C.C.

RESPONSABLE: _____
C.C.

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Catagña

UBICACIÓN ESTACIÓN INAQUITO

FECHA jueves, 20 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DAÑOS DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR: DO040C015 - 21

HOROMETRO ACTUAL: 280

H. ULTIMO MMT: 113

SE REALIZO MMT: SI NO

CONDICIONES DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIA

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
30/04/2017	363		PROXIMO A REALIZAR
20/04/2017	113	363	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
00/01/1900	0	113	0
00/01/1900	0	0	0
00/01/1900	N/A	0	0

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	NO TIENE EXTINTOR
-----------------------	-------------------

REVISADO POR:
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.



**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° 57

N° 560

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1
UBICACIÓN QUITUMBE TERMINAL O VARIANTE

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Catagña
FECHA jueves, 2 de febrero de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

	<p>CÓD. DE GENERADOR: <u>PO066C001</u></p> <p>HORÓMETRO ACTUAL: <u>1113</u></p> <p>H. ULTIMO MMTT: <u>957</u></p> <p>SE REALIZO MMTT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
--	--

ESTADO OPERACIONAL DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	SI	NO	NO LLEVA
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIA			
FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
01/05/2017	1207		PRONTO A REALIZAR
02/02/2017	957	1207	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
24/09/2016	730	957	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
03/09/2016	476	730	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
09/08/2016	0	476	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	0

REVISADO POR: _____
C.C. _____

RESPONSABLE: _____
C.C. _____

ALQUILER DE
GENERADORES

cabrim

**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **69**

N° 561

CLIENTE **CONSORCIO LINEA 1**

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Cartagena

UBICACIÓN **QUITUMBE TERMINAL O VARIANTE**

FECHA

lunes, 10 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DATOS DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR:

GE066T013 - 16

HOROMETRO ACTUAL:

755

II. ULTIMO MMTT:

623

SE REALIZO MMTT:

SI NO

ESTADO INTERNO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTOS DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIAL

FECHA	II. ULTIMO	II. PROXIMO	OBSERVACIONES
03/05/2017	873		PROXIMO A REALIZAR
10/04/2017	623	873	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	623	623	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
31/03/2017	100	623	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
09/01/2017	0	100	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR:
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.



**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° 61

N° 563

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1


TÉCNICO ENCARGADO Edwin Catagua

UBICACIÓN QUITUMBE TERMINAL O VARIANTE

FECHA miércoles, 12 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

DATOS DEL GENERADOR	
	CÓD. DE GENERADOR: <u>CP066T005</u> HORÓMETRO ACTUAL: <u>3780</u> H. ULTIMO MMTT: <u>3688</u> SE REALIZO MMTT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

ESTADO DE LOS ELEMENTOS DE SERVICIO				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

ESTADO DE LOS ELEMENTOS DE SERVICIO				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
07/05/2017	3938		PROMO A REALIZAR
12/04/2017	3688	3938	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	3436	3688	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
17/02/2017	3170	3436	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
25/01/2017	10064	3170	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	0

REVISADO POR: _____
C.C.

RESPONSABLE: _____
C.C.



CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO AL GRUPO ELECTRÓGENO

GE N° 68

N° 564

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Catagña

UBICACIÓN ESTACIÓN 24 DE MAYO

FECHA


domingo, 16 de abril de 2017

MMTE: PREVENTIVO

CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DETALLE DEL GENERADOR

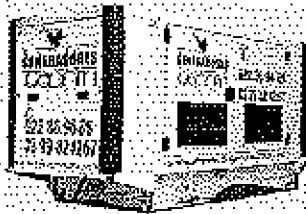

CÓD. DE GENERADOR:

GE066T014

HOROMETRO ACTUAL:

492

II. ULTIMO MMTE:

410

SE REALIZO MMTE:

SI

NO

CONTROL DE ESTADO DE LOS COMPONENTES

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIAL

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
08/05/2017	660		PROXIMO A REALIZAR
16/04/2017	410	660	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
14/12/2016	126	410	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
00/01/1900	0	126	0
00/01/1900	0	0	0

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.

GT. N° 65


N° 565

CLIENTE: CONSORCIO LINEA 1
UBICACIÓN: QUITUMBE MORAN VALVERDE

TÉCNICO ENCARGADO: Edwin Catagná
FECHA: miércoles, 19 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA:

DATOS DE ESTE EQUIPO	
	CÓD. DE GENERADOR: CP066T010
	BAROMETRO ACTUAL: 1924
	H. ULTIMO MMTT: 1858
	SE REALIZO MMTT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

ESTADO ACTUAL DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIA			
FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
09/05/2017	2108		PROXIMO A REALIZAR
19/04/2017	1858	2108	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	1586	1858	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
05/02/2017	1187	1586	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
04/01/2017	3515	1187	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	0

REVISADO POR:
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.



**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **04**

N° **566**

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Catagón


UBICACIÓN ESTACIÓN EL BUIDO

FECHA jueves, 13 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DATOS DEL EQUIPO

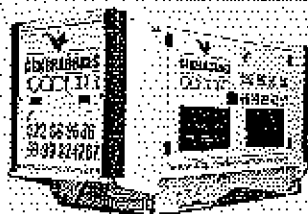

CÓD. DE GENERADOR: DO040C014 - 20

HOROMETRO ACTUAL: 194

H. ULTIMO MMTT: 159

SE REALIZO MMTT: SI NO

ESTADO DE LOS COMPONENTES

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DE REGULARIDAD

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIAL

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
11/05/2017	409		PRÓXIMO A REALIZAR
13/04/2017	159	109	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO HOROMETRO NUEVO
00/01/1900	0	159	0
00/01/1900	0	0	0
00/01/1900	#N/A	0	0

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	NO TIENE EXTINTOR
-----------------------	-------------------

REVISADO POR
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.

GE N° 103

N° 567

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Catagña

UBICACIÓN ESTACIÓN IÑAQUITO


FECHA

miércoles, 12 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO

CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DATOS DEL GENERADOR	
	CÓD. DE GENERADOR: CP066C002 - 92 SIVASA
	HOROMETRO ACTUAL: 386
	LI. ULTIMO MMTT: 354
	SE REALIZO MMTT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

ESTADO DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIAL			
FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
12/05/2017	604		PROXIMO A REALIZAR
12/04/2017	354	604	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/03/2017	107	354	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
00/01/1900	0	107	0
00/01/1900	#N/A	0	0

OBSERVACIONES	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	NO TIENE EXTINTOR

REVISADO POR:
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.



**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° **66**

N° **568**

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1
UBICACIÓN ESTACION EL CALZADO

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Cataña
FECHA miércoles, 19 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

DATOS DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR: GE066T012
HOROMETRO ACTUAL: 388
H. ULTIMO MMTT: 357
SE REALIZO MMTT: SI NO

ESTADO OPERATIVO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNIS DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIA

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
12/05/2017	607		PROXIMO A REALIZAR
19/04/2017	357	607	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
14/01/2017	72	357	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
08/01/1900	0	72	0
00/01/1900	3569	0	0

CONCLUSION

OPERATIVO SIN NOVEDAD NO TIENE EXTINTOR

REVISADO POR: _____
C.C.

RESPONSABLE: _____
C.C.

GR N° 186

N° 569

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Camacho

UBICACIÓN ESTACIÓN EL LABRADOR

FECHA

viernes, 21 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISTA

DAOS DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR:

DO040C016 - 22

HOROMETRO ACTUAL:

271

II. ULTIMO MMTT:

245

SE REALIZO MMTT:

SI NO

ESTADO DEL GRUPO DE GENERACION

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO NECESARIO EN EL GRUPO

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAAMBIO DE ACEITE	X		

ISTORIA

FECHA	II. ULTIMO	II. PROXIMO	OBSERVACIONES
12/05/2017	495		PROXIMO A REALIZAR
21/04/2017	245	495	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
00/01/1900	0	245	0
00/01/1900	0	0	0
00/01/1900	#N/A	0	0

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	NO TIENE EXTINTOR
-----------------------	-------------------

REVISADO POR

C.C.

RESPONSABLE

C.C.



**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GR N° 60


N° 570

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1
UBICACIÓN ESTACIÓN INAQUITO

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Cataña
FECHA viernes, 21 de abril de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISTA _____

	<p>CÓD. DE GENERADOR: <u>CP066T004</u></p> <p>HOROMETRO ACTUAL: <u>3736</u></p> <p>EL ULTIMO MMTT: <u>3736</u></p> <p>SE REALIZO MMTT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
---	---

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLERVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

FECHA	EL ULTIMO	EL PROXIMO	OBSERVACIONES
14/05/2017	3986		PROXIMO A REALIZAR
21/04/2017	3736	3986	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
29/03/2017	3520	3736	SE REALIZO FT, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/02/2017	3222	3520	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
28/12/2016	0	3222	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD NO TIENE EXTINTOR

REVISADO POR: _____
C.C.

RESPONSABLE: _____
C.C.



**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° 58


N° 571

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1
UBICACIÓN ESTACIÓN EL CALZADO

TÉCNICO ENCARGADO Edwin Cataño
FECHA lunes, 20 de marzo de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA _____

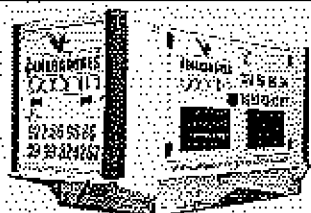DATOS DEL GENERADOR	
	CÓD. DE GENERADOR: <u>CP - PO066C002</u> HOROMETRO ACTUAL: <u>1585</u> H. ULTIMO MMTT: <u>1391</u> SE REALIZO MMTT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DE PREVENCIÓN				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
19/06/2017	1641		PROXIMO A REALIZAR
20/03/2017	1391	1641	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
06/03/2017	1148	1391	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
02/02/2017	900	1148	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
04/01/2017	0	900	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	NO TIENE EXTINTOR

REVISADO POR: _____
C.C. _____

RESPONSABLE: _____
C.C. _____

GE N° SI

N° 575

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO

Eduin Catagña


UBICACIÓN ESTACION INAQUETO

FECHA

#N/A

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DATOS DEL EQUIPO	
	<p>CÓD. DE GENERADOR: <u>CO260C001</u></p> <p>HOROMETRO ACTUAL: <u>111</u></p> <p>H. ULTIMO MMTT: <u>97</u></p> <p>SE REALIZO MMTT: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR				
ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

MANTENIMIENTO DEL GRUPO			
FECHA	U. ULTIMO	U. PROXIMO	OBSERVACIONES
#N/A	#N/A		PROXIMO A REALIZAR
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
#N/A	0	#N/A	#N/A

OBSERVACIONES	
OPERATIVO SIN NOVEDAD	0

REVISADO POR:
C.C.

RESPONSABLE:
C.C.



CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO AL GRUPO ELECTRÓGENO

GEN^o 53

N^o 489

CLIENTE CONSORCIO LINDA 1

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Catapia

UBICACIÓN QUITUMBE TERMINAL O VARIANTE

FECHA


lunes, 20 de marzo de 2017

MMPT: PREVENTIVO

CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DATOS DEL GENERADOR

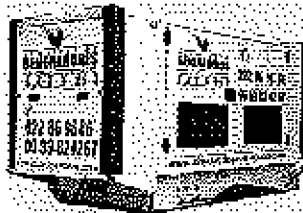

CÓD. DE GENERADOR:

PR050C001

HOROMETRO ACTUAL:

4710

II. ULTIMO MMTT:

4710

SE REALIZO MMTT:

SI

NO

ESTADO INICIAL DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREKTER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIA

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
02/04/2017	4960		PROXIMO A REALIZAR
20/03/2017	4710	4960	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO - MOTOR NUEVO
10/01/2017	4460	4710	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
14/12/2016	4210	4460	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/09/2016	3961	4210	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR:

CC

RESPONSABLE:

CC

GE N° 7

N° 474

CLIENTE CONSORCIO LINEA I

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Catagón

UBICACIÓN QUITUMBE TERMINAL O VARIANTE

FECHA

viernes, 3 de febrero de 2017

MMTT: PREVENTIVO

CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DATOS DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR:

PR050C003

HOROMETRO ACTUAL:

9249

H. ULTIMO MMT:

9087

SE REALIZO MMT:

SI

NO

ESTADO INTERNO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	HORNES DE BATERIA		X	
6	BRAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIAL

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
25/03/2017	9337		PROXIMO A REALIZAR
03/02/2017	9087	9337	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
12/01/2017	8758	9087	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
14/12/2016	8352	8758	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
12/11/2016	673	8352	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR:

RESPONSABLE:

C.C.



**CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
AL GRUPO ELECTRÓGENO**

GE N° 5

N° 461

CLIENTE CONSORCIO LINEA 1

TÉCNICO ENCARGADO

Edwin Catagla

UBICACIÓN QUITUMBE TERMINAL O VARIANTE

FECHA

martes, 10 de enero de 2017

MMTT: PREVENTIVO CORRECTIVO

HORA DE VISITA

DATOS DEL GENERADOR



CÓD. DE GENERADOR: PR050C001

HOROMETRO ACTUAL: 4710

H. ULTIMO MMTT: 4400

SE REALIZO MMTT: SI NO

ESTADO INTERNO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	BUENO	REGULAR	MALO
1	ALTERNADOR	X		
2	RADIADOR		X	
3	BOMBA DE AGUA		X	
4	BATERIA		X	
5	BORNES DE BATERIA		X	
6	BREAKER DE PROTECCION	X		
7	TERMINALES		X	

MANTENIMIENTO DEL GENERADOR

ITEM	DETALLE	CAMBIO		NO LLEVA
		SI	NO	
1	FILTRO DE AIRE	X		
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	X		
3	FILTRO DE ACEITE	X		
4	FILTRO DE AGUA			X
5	FILTRO AUXILIAR	X		
6	REFRIGERANTE	X		
7	LIMPIEZA DEL GENERADOR	X		
8	CAMBIO DE ACEITE	X		

HISTORIAL

FECHA	H. ULTIMO	H. PROXIMO	OBSERVACIONES
18/03/2017	4650		PRONTO A REALIZAR
10/01/2017	4400	4650	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO. MOTOR NUEVO
14/12/2016	4040	4400	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
16/09/2016	3729	4040	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
27/08/2016	3981	3729	SE REALIZO EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

OPERATIVO SIN NOVEDAD	0
-----------------------	---

REVISADO POR: [Signature]
C.C.

RESPONSABLE: [Signature]
C.C.